

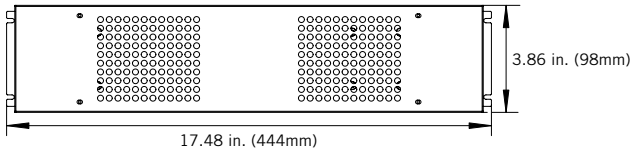


LED Power Supply Enclosure Boîtier d'alimentation LED

Dimensions

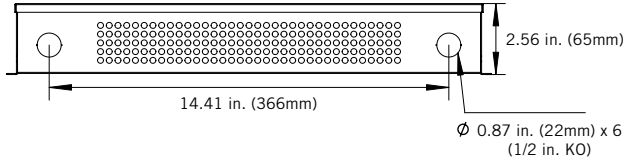

Contents



Cover/fitting
screws
Vis de couvercle/
fixation


Installation

SHOCK HAZARD! Turn off the power at the circuit breaker before installing. Failure to do so may result in serious injury or death.


RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! Coupez l'alimentation au disjoncteur avant d'installer. Ne pas procéder ainsi pourrait causer des blessures graves, voire mortelles.

1. Loosen knockouts with hammer, remove with pliers.

Desserrer les opercules avec un marteau, les retirer avec une pince.

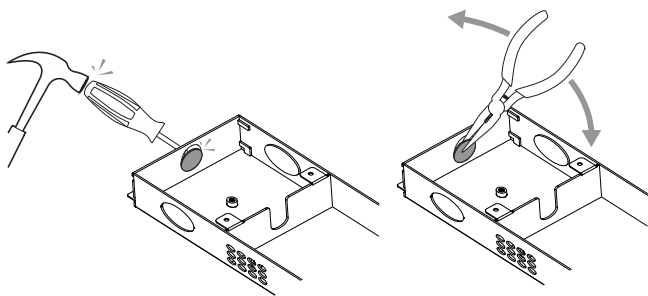


2. Install cable strain relief (not included).
Installer un serre-câble (non inclus).




3. Mount enclosure to surface (mounting screws not included). Secure driver inside with fitting screws.

Fixez le boîtier à la surface (vis de montage non fournies). Fixez le pilote à l'intérieur avec les vis de fixation.

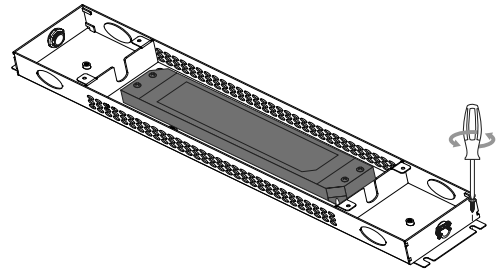


4. Connect AC power to driver input. Ground wire connection is only needed for Class 1 drivers. Class 2 drivers do not require ground. Connect driver output to low-voltage LED lighting.

Connectez l'alimentation secteur à l'entrée du bloc d'alimentation. La mise à la terre est nécessaire uniquement pour les alimentations de classe 1. Les alimentations de classe 2 ne nécessitent pas de mise à la terre. Connectez la sortie de l'alimentation à un éclairage LED basse tension.

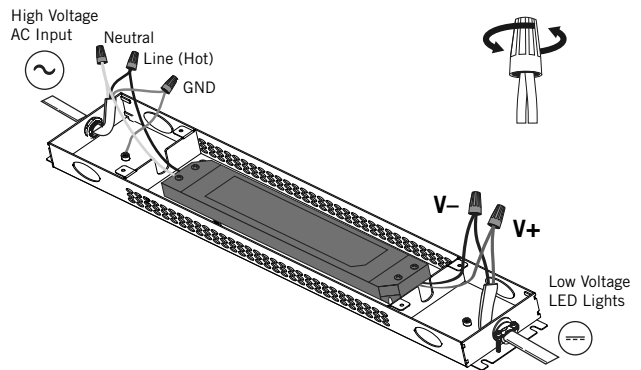

5. Tighten cable strain relief. Secure enclosure cover with cover screws.

Serrez le serre-câble. Fixez le couvercle du boîtier avec les vis du couvercle.

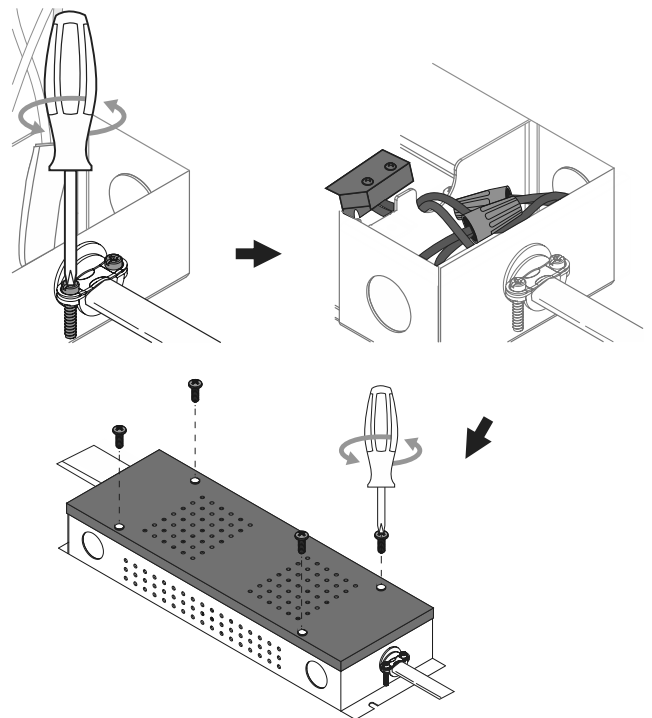

ONE YEAR LIMITED WARRANTY: Warranty will be void if product is not installed per these instructions. Disregarding warnings, failure to use this product for its intended purpose, or improper installation will void warranty. Proof of purchase is required for all returns.