

bover

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es



All products are manufactured according to the standards:
Tous les produits sont fabriqués selon les standards suivants:
UL 1598
UL 8750
CSA C22.2 N° 250.0

TRIA 02: 13W LED
TRIA 03: 17W LED




TECHNICAL DATA / INFORMACIÓ TÈCNICA

Light for dry locations use.
Input voltage 120 - 277V 50 / 60Hz

Luminaire for utilisation intérieure seulement.
Tension d'alimentation: 120 - 277V 50 / 60Hz

TRIA 02 / 03

Rubén Saldaña



Instrucciones de montaje
Assembly instructions

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / LUMINAIRE TRIA 02/03
TYPOLOGY / TYPOLOGIE: WALL LIGHT / APPLIQUE
YEAR / ANNÉE: 2015

MADE IN SPAIN / PRODUIT EN ESPAGNE

Product entirely produced in Barcelona.
Produit fabriqué entièrement à Barcelona.

TESTS / TESTS



This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.
Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

RAW MATERIALS / MATIÈRES PREMIÈRES

Frontal part made in satin white or natural oak.
Partie frontale en blanc satiné ou chêne naturel.

CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCIÓ PER A NETEJATGE

No emplear alcohol ni disolvents, utilitzar un paño suau.
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

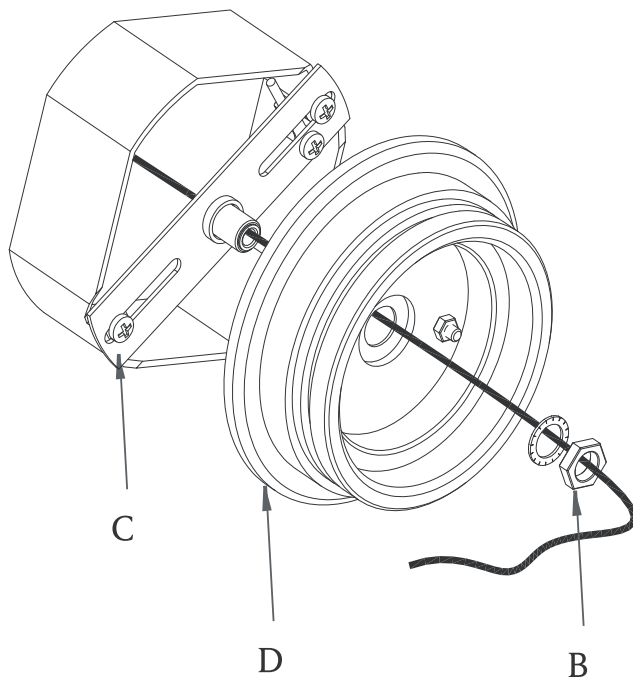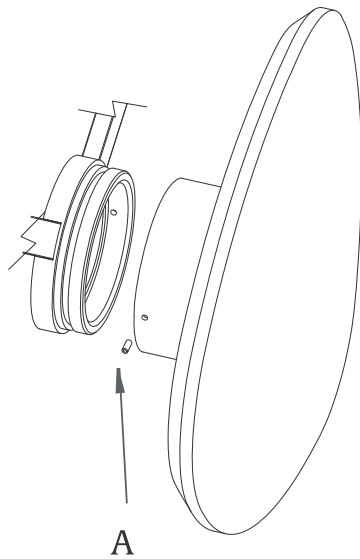

CAUTION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strands or loose connections should be present. Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.



WARNING

The electricity **MUST** be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing of this luminaries; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

Luminaries weighting 25 lbs (50 lbs for U.S.A) or more must be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box; this installation should not be made on a radiantly heat type ceiling.

The luminaries is not intended to support external weight other than the provided components.



ELECTRICAL CONNECTION

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachment screw provided.

Connect the grounding wire of the luminaries to the ground conductor of the supply circuit. Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.

Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires



FINAL INSTALLATION

Install light bulbs, refer to the relamping label located near the lampholder for recommended wattage.

DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE.

Restore electricity and check the operation of the luminaries.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Unscrew peg A, take front parts off.

Unscrew nut B and take bracket C off, attach it to the J-BOX and assembly the base of the luminaries D.

Place the frontal part to the desired position and then block peg A.

NOTE

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

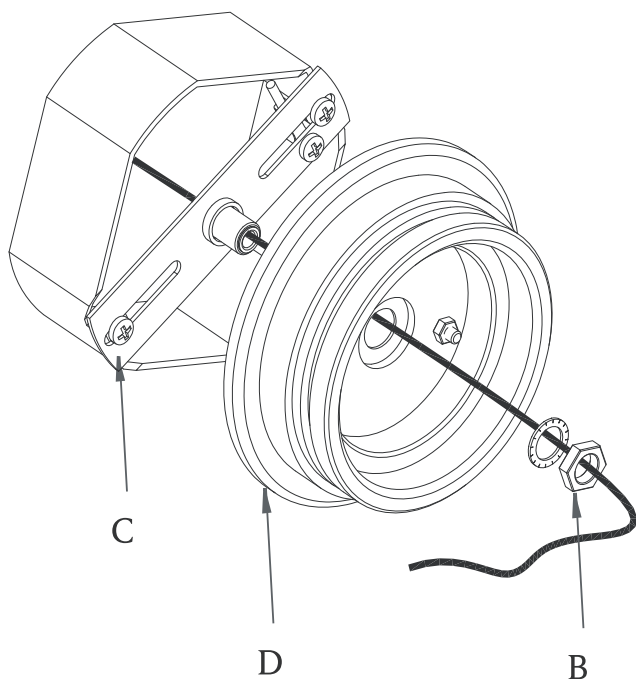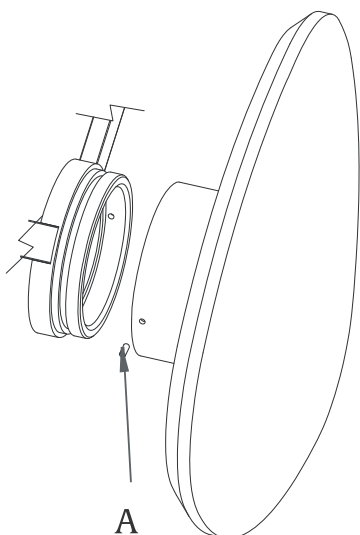

PRÉCAUTION

CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME D'INSTALLATION EN VIGUEUR.
IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN OPÉRATEUR DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION ET INSTALLATION DU PRODUIT QUI DOIT CONNAÎTRE LES RISQUES ENCOURUS.
Il ne peut pas y avoir de câbles ou de connexions libres. Sécuriser à l'aide de connecteurs de câbles et ruban adhésif, certifiés UL.



AVERTISSEMENT

L'électricité doit être coupée au disjoncteur avant l'installation de ce luminaire. La mise hors tension en utilisant l'interrupteur éclairage n'est pas suffisante pour éviter un choc électrique. Les luminaires d'un poids de 25 lbs (50 lbs pour les USA) ou plus, doivent être montés directement sur la structure du bâtiment, indépendamment de la boîte électrique; cette installation ne doit pas être faite sur un plafond type radiant de chaleur.



CONNEXION ELECTRIQUE

Fixez le fil de terre (vert ou cuivre nu isolé) du circuit d'alimentation au support de l'applique avec la vis de mise à terre fournie.
Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au conducteur de terre du circuit d'alimentation connecter tous les conducteurs de prise de terre au support de l'applique avec la vis de fixation. Concernant les obligations de connexion des câbles, connectez les câbles noir et blanc.



INSTALLATION FINALE

Installer les ampoules, reportez-vous à l'étiquette de remplacement des lampes située près de la douille pour puissance recommandée.
NE PAS DEPASSER LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.
Rétablir l'électricité et vérifier le fonctionnement de l'appareil.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Dévissez la cheville A , retirez les parties frontales. Dévissez l'écrou B et retirez le support C , le fixer au réseau , remettre en place la base du luminaire D . Orientez la partie frontale dans la position désirée et bloquez l'axe A.

NOTE

Par les caractéristiques de processus de fabrication, les LEDS incluses dans les luminaires peuvent montrer une légère variation dans le teinte lumière

WIRING DIAGRAM / CÂBLAGE DIAGRAMME

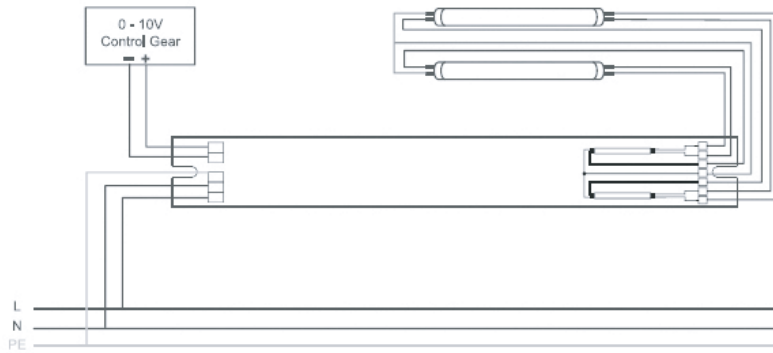

GREEN / VERT = G
BLACK / NOIR = L
WHITE / BLANC = N

0-10 DIMMING CONTROL / CONTRÔLE DE GRADATION

RED - PURPLE / ROUGE - VIOLET = (+)
BLUE - YELLOW - GREY / BLEU - JAUNE - GRIS = (-)

WARNING / ATTENTION :

*Disconnect power before the installation or maintenance of the ballast.
The ballast must be properly connected to ground.
Installation must be done according to National and Local Electrical Codes.
Keep the luminaire fully on during 100 hours before the first adjustment.*

Débranchez l'alimentation avant d'installer ou de réparer.
Le ballast doit être correctement raccordé à terre.
Installation selon les normes électriques nationales et locales.
Utiliser la nouvelle lampe pendant 100 heures à pleine puissance avant la première régulation.