VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODEL:Yt- B-12-8B/Yt- B-12-25/Yt- B-203-7.6/Yt- B-255-7.6/Yt- B-12-32/Yt- B-12-16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODEL:Yt-B-12-8B/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NOTE:

1. **Warning-**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3. **WARNING:** This flexible duct is intended for indoor ventilation systems only. Do not use in high-temperature (above 80℃), corrosive environments, or where exposed to open flames or sharp objects. Avoid twisting, kinking, or excessive bending during installation to prevent airflow restriction and system failure
4. **WARNING:** This product may not be suitable for smoke extraction or high-temperature air conveyance. Keep away from heat sources, electrical equipment, or spark-producing areas. Ensure duct material is compatible with the air medium being conveyed.
5. **CAUTION:** Installers should have basic knowledge of ventilation systems. Wear appropriate personal protective equipment (e.g., gloves) to avoid injury from wire edges. Ensure power is disconnected and the system is not in operation during installation.
6. **RECOMMENDATION:** After installation, perform a system leakage test to ensure all connections are airtight. Regularly inspect the duct for aging, deformation, or damage, and replace if necessary.
7. Avoid sharp encounter a hard object to prevent the piercing duct.
8. Avoid drag on the ground prevent wear the duct.
9. Avoid spark of welding fall down to the duct.
10. Avoid to sun and rain when use. And avoid the stress and damp when stock.
11. Rang of temperature -20C to +85C, exceed the rang, we need to book.
12. It is not the toy, please keep child away.

PRODUCT PAREMETERS


Model	Yt-B-12-8B	Yt-B-12-16	Yt-B-12-25	Yt-B-12-32	Yt-B-203-7.6	Yt-B-255-7.6
Colour	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Diameter	305mm/12in	305mm/12in	305mm/12in	305mm/12in	203mm/8in	255mm/10in
Length	7620mm/25ft	4877mm/16ft	7620mm/25ft	9754mm/32ft	7620mm/25ft	7620mm/25ft

Flexible duct made of flam resistant PVC fabric material with spiral steel reinforced. It is able to endure acid, alkai, oleic acid and high temperature. And easily to turn, connection and move.There is a metal hanging ring for every one meter. It has been extensively used in maintaining underground cable, engine room, crypt, tunnel municipal conduit engineering, machine shipbuilding engineering, fire flight rescue and other construction in the bad air environment.


APPLICATION

APPLICATION:


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Connection Method:



Incline 45° at the end of the first duct, then insert to the others steel wire and pull back, it is air-proof.

Negative Pressure Air Supply Connection Method:




①Insert one tail ring about45 degrees into the steel ring of another pipe.



②Pull it back, it's airtight.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

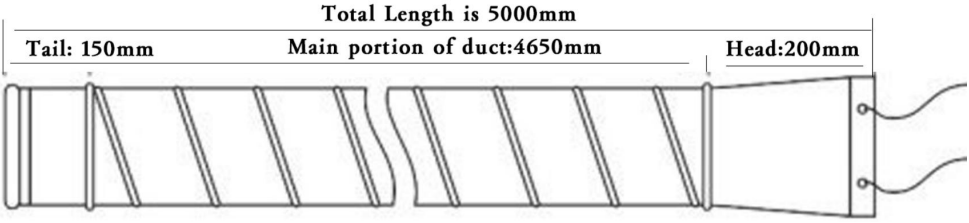



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONDUIT FLEXIBLE

MODÈLE : Yt-B-12-8B

/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODÈLE : Yt-B-12-8B /Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

NOTE:

13. **Avertissement** – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

14. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

15. **AVERTISSEMENT :** Ce conduit flexible est conçu exclusivement pour les systèmes de ventilation intérieure. Ne pas utiliser dans des environnements à haute température (supérieure à 80 ° C), corrosifs, ni à proximité de flammes nues ou d'objets tranchants. Lors de l'installation, éviter toute torsion, tout pli ou toute flexion excessive afin de prévenir toute restriction du flux d'air et toute défaillance du système.

16. **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut ne pas convenir à l'extraction de fumée ni au transport d'air à haute température. Tenir à l'écart des sources de chaleur, des équipements électriques et des zones susceptibles de produire des étincelles. S'assurer de la compatibilité du matériau du conduit avec le fluide transporté.

17. **ATTENTION :** Les installateurs doivent posséder des connaissances de base en systèmes de ventilation. Le port d'équipements de protection individuelle appropriés (gants, par exemple) est obligatoire pour éviter les blessures dues aux bords des fils. Il est impératif de couper l'alimentation

électrique et de s’ assurer que le système est hors service pendant l’ installation.

18. RECOMMANDATION : Après l’ installation, effectuez un test d’ étanchéité du système pour vérifier que tous les raccords sont bien étanches. Inspectez régulièrement les conduits pour détecter tout signe de vieillissement, de déformation ou de dommage, et remplacez-les si nécessaire.

19. Évitez tout contact avec un objet pointu ou dur afin de prévenir la perforation du canal.
20. Évitez de frotter contre le sol pour prévenir l'usure du conduit.
21. Évitez que les étincelles de soudure ne tombent dans le conduit.
22. Évitez l'exposition au soleil et à la pluie lors de l'utilisation. Évitez également le stockage à l'abri du stress et de l'humidité.
23. Plage de température : -20° C à +85° C. Au-delà de cette plage, une réservation est nécessaire.
24. Ceci n'est pas un jouet, veuillez tenir l'enfant à l'écart.

PRODUCT PAREMETERS


Modèle	Yt-B-12-8B	Yt-B-12-16	Yt-B-12-25	Yt-B-12-32	Yt-B-203-7.6	Yt-B-255-7.6
Couleur	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Diamètre	30 5 mm/ 12 pouces	30 5 mm/12 pouces	30 5 mm/ 12 pouces	30 5 mm/12 pouces	203 mm/ 8 pouces	255 mm/ 10 pouces
Longueur	7620 mm / 25 pieds	4877 mm / 16 pieds	7620 mm / 25 pieds	9754 mm / 32 pieds	7620 mm / 25 pieds	7620 mm / 25 pieds

Conduit flexible en PVC ignifugé renforcé par une spirale d' acier . Il résiste aux acides, aux bases , à l' acide oléique et aux hautes pressions. température. Et facile à tourner, connexion et déplacement. Il y a un Anneau de suspension métallique tous les mètres. Il a été largement utilisé. maintenance des câbles souterrains, salles des machines, cryptes, tunnels, ingénierie des conduits municipaux, ingénierie de la construction navale, incendie Sauvetage aérien et autres travaux de construction en milieu atmosphérique pollué.


APPLICATION

APPLICATION :


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Méthode de connexion :



Incliner à 45° l'extrémité du premier conduit, puis insérer le fil d'acier dans

les autres et tirer vers l'arrière, il est étanche à l'air.

Méthode de raccordement à l'alimentation en air comprimé par pression négative :




① Insérez un anneau de queue à environ 45 degrés dans l'acier anneau d'un autre tuyau.



② Tirez-le vers l'arrière, il est hermétique.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

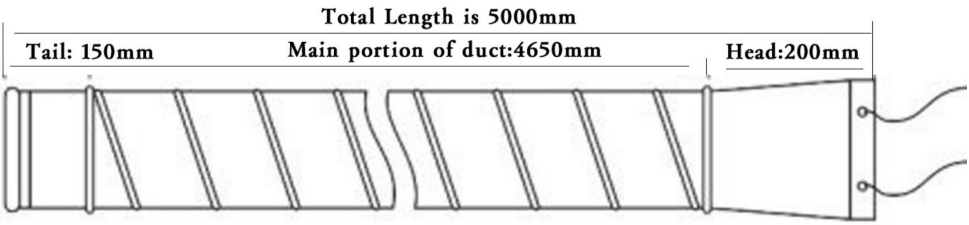



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLEXIBLER SCHLAUCH

MODELL: Yt-B-12-8B / Yt-B-12-25 / Yt-B-203-7.6 / Yt-B-255-7.6 / Yt-B-12-32 / Yt-B-12-16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODELL: Yt-B-12-8B /Yt-B-12-25 /Yt-B-203-7.6 /Yt-B-255-7.6 /Yt-B-12-32 /Yt-B-12-16



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

NOTIZ:

25. **Warnung** – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
26. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
27. **WARNUNG:** Dieser flexible Schlauch ist ausschließlich für Innenraumlüftungssysteme bestimmt. Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen (über 80 ° C), korrosiven Substanzen oder in der Nähe von offenen Flammen oder scharfen Gegenständen verwenden. Vermeiden Sie Verdrehen, Knicken oder übermäßiges Biegen während der Installation, um Luftstrombehinderungen und Systemausfälle zu verhindern.
28. **WARNUNG:** Dieses Produkt ist möglicherweise nicht für die Rauchabsaugung oder den Transport von Hochtemperaturluft geeignet. Von Wärmequellen, elektrischen Geräten und Bereichen mit Funkenbildung fernhalten. Sicherstellen, dass das Kanalmaterial mit dem zu fördernden Medium kompatibel ist.
29. **VORSICHT:** Installateure sollten über Grundkenntnisse von Lüftungsanlagen verfügen. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe), um Verletzungen durch Drahtkanten zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen und die Anlage während der Installation nicht in Betrieb ist.
30. EMPFEHLUNG: Führen Sie nach der Installation eine Dichtheitsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen luftdicht sind. Überprüfen Sie die Lüftungskanäle regelmäßig auf Alterungserscheinungen, Verformungen oder Beschädigungen und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
31. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen, harten Gegenständen, um ein Durchstechen des Kanals zu verhindern.

32. Vermeiden Sie Schleifen auf dem Boden, um Verschleiß des Kanals zu verhindern.
33. Achten Sie darauf, dass keine Schweißfunken in den Kanal fallen.
34. Bei der Verwendung vor Sonne und Regen schützen. Auch bei der Lagerung Stress und Feuchtigkeit vermeiden.

35. Temperaturbereich -20 ° C bis +85 ° C, außerhalb dieses Bereichs ist eine Buchung erforderlich.
36. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug, bitte halten Sie Kinder fern.

PRODUCT PAREMETERS


Modell	Yt-B-12-8B	Yt-B-12-16	Yt-B-12-25	Yt-B-12-32	Yt-B-203-7.6	Yt-B-255-7.6
Farbe	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Durchmesser	30 5mm/ 12 Zoll	30 5mm/12in	30 5mm/ 12 Zoll	30 5mm/12in	203 mm / 8 Zoll	255 mm / 10 Zoll
Länge	7620 mm / 25 Fuß	4877 mm / 16 Fuß	7620 mm / 25 Fuß	9754 mm / 32 Fuß	7620 mm / 25 Fuß	7620 mm / 25 Fuß

Flexibler Schlauch aus schwer entflammbarem PVC-Gewebe mit spiralförmiger Stahlverstärkung . Er ist beständig gegen Säuren, Laugen , Ölsäure und hohe Temperaturen. Temperatur. Und leicht zu drehen, anzuschließen und zu bewegen. Es gibt eine An jedem Meter befindet sich ein Metallring zum Aufhängen. Es wurde ausgiebig genutzt. Instandhaltung von unterirdischen Kabeln, Maschinenräumen, Krypten, Tunneln, städtischen Leitungsanlagen, Maschinenbau, Schiffbau, Brandschutz Flugrettung und andere Bauarbeiten bei schlechten Luftverhältnissen.


APPLICATION

ANWENDUNG :


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Verbindungsmethode :



Neigen Sie das Ende des ersten Kanals um 45°, führen Sie dann den Stahldraht in die anderen ein und ziehen Sie ihn zurück – so wird er luftdicht.

Anschlussmethode für die Unterdruck-Luftversorgung:




① Einen Endring um etwa 45 Grad in den Stahl einführen Ring eines weiteren Rohres.



② Ziehen Sie es zurück, es ist luftdicht.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

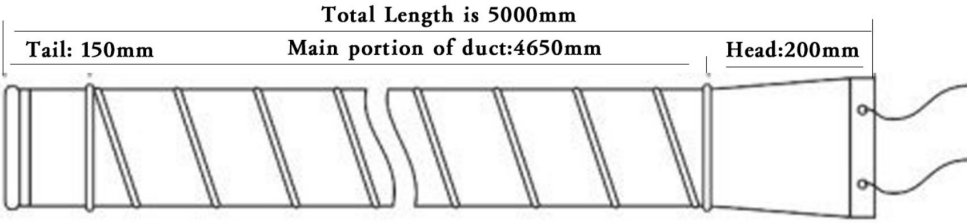



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONDOTTO FLESSIBILE

MODELLO: Yt- B-12-8B /Yt- B-12-25/Yt- B-203-7.6/Yt- B-255-7.6/Yt- B-12-32/Yt- B-12-16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODELLO: Yt-B-12-8B /Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali

aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

NOTA:

37. **Attenzione** : per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
38. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
39. **ATTENZIONE:** Questo condotto flessibile è destinato esclusivamente a sistemi di ventilazione interni. Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura (superiore a 80℃), corrosivi o in presenza di fiamme libere o oggetti appuntiti. Evitare torsioni, piegature o pieghe eccessive durante l'installazione per prevenire restrizioni del flusso d'aria e guasti al sistema.
40. **ATTENZIONE:** Questo prodotto potrebbe non essere adatto per l'aspirazione di fumi o il trasporto di aria ad alta temperatura. Tenere lontano da fonti di calore, apparecchiature elettriche o aree che possono produrre scintille. Assicurarsi che il materiale del condotto sia compatibile con il fluido d'aria trasportato.
41. **ATTENZIONE:** Gli installatori devono possedere una conoscenza di base dei sistemi di ventilazione. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati (ad esempio guanti) per evitare lesioni causate dai bordi dei fili. Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata e che il sistema non sia in funzione durante l'installazione.
42. RACCOMANDAZIONE: Dopo l'installazione, eseguire un test di tenuta del sistema per assicurarsi che tutti i collegamenti siano a tenuta stagna. Ispezionare regolarmente il condotto per verificare la presenza di segni di usura, deformazioni o danni e sostituirlo se necessario.
43. Evitare il contatto con oggetti duri e appuntiti per prevenire la perforazione del condotto.
44. Evitare di trascinare il materiale sul terreno per prevenire l'usura del condotto.
45. Evitare che le scintille di saldatura cadano nel condotto.

46. Evitare l'esposizione al sole e alla pioggia durante l'uso. Evitare inoltre stress e umidità durante la conservazione.

47. Intervallo di temperatura da -20° C a +85° C; al di fuori di questo intervallo, è necessaria la prenotazione.

48. Non si tratta di un giocattolo, si prega di tenere il bambino lontano dalla portata dei bambini.

PRODUCT PAREMETERS


Modello	Yt-B-12-8B	Yt-B-12-16	Yt-B-12-25	Yt-B-12-32	Yt-B-203-7.6	Yt-B-255-7.6
Colore	Arancia	Arancia	Arancia	Arancia	Arancia	Arancia
Diametro	30 5mm/ 12 pollici	30 5mm/12in	30 5mm/ 12 pollici	30 5mm/12in	203 mm/ 8 pollici	255 mm/ 10 pollici
Lunghezza	7620 mm/ 25 piedi	4877 mm / 16 piedi	7620 mm/ 25 piedi	9754 mm/32 piedi	7620 mm/ 25 piedi	7620 mm/ 25 piedi

Condotto flessibile realizzato in tessuto PVC ignifugo con rinforzo in acciaio a spirale . È in grado di resistere ad acidi, alcali , acidi oleosi e alte temperature. temperatura. E facilmente da girare, connessione e movimento. C'è un Anello di sospensione in metallo ogni metro. È stato ampiamente utilizzato nella manutenzione di cavi sotterranei, sala macchine, cripta, tunnel, ingegneria di condotti municipali, macchine, ingegneria navale, antincendio soccorso aereo e altre attività di costruzione in ambienti con scarsa qualità dell'aria.


APPLICATION

APPLICAZIONE :


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Metodo di connessione :



Inclinare di 45° all'estremità del primo condotto, quindi inserire negli altri il filo d'acciaio e tirare indietro, in questo modo si crea una tenuta all'aria.


Metodo di collegamento per l'alimentazione di aria a pressione negativa:



① Inserire un anello di coda di circa 45 gradi nell'acciaio anello di un altro tubo.

② Tiralo indietro, è ermetico.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

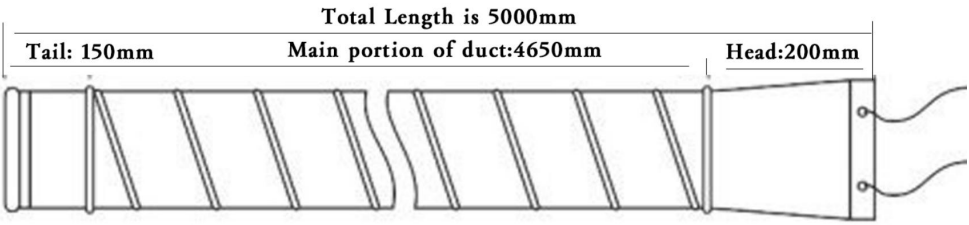



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CONDUCTO FLEXIBLE

MODELO: Yt- B-12-8B /Yt- B-12-25/Yt- B-203-7.6/Yt- B-255-7.6/Yt- B-12-32/Yt- B-12-16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODELO: Yt-B-12-8B /Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

NOTA:

49. **Advertencia** : Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
50. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
51. **ADVERTENCIA:** Este conducto flexible está diseñado únicamente para sistemas de ventilación interiores. No lo utilice en ambientes corrosivos (con temperaturas superiores a 80 ° C) ni donde esté expuesto a llamas abiertas u objetos punzantes. Evite torcerlo, doblarlo o doblarlo excesivamente durante la instalación para prevenir la restricción del flujo de aire y fallas en el sistema.
52. **ADVERTENCIA:** Este producto podría no ser adecuado para la extracción de humos ni para el transporte de aire a alta temperatura. Manténgalo alejado de fuentes de calor, equipos eléctricos o zonas que puedan generar chispas. Asegúrese de que el material del conducto sea compatible con el aire que se transporta.
53. **PRECAUCIÓN:** Los instaladores deben tener conocimientos básicos sobre sistemas de ventilación. Utilice el equipo de protección personal adecuado (por ejemplo, guantes) para evitar lesiones por los bordes de los cables. Asegúrese de que la alimentación esté desconectada y el sistema no esté en funcionamiento durante la instalación.
54. RECOMENDACIÓN: Tras la instalación, realice una prueba de estanqueidad del sistema para asegurarse de que todas las conexiones sean herméticas. Inspeccione periódicamente el conducto para detectar signos de envejecimiento, deformación o daños, y sustitúyalo si es necesario.
55. Evite el contacto con objetos duros y afilados para prevenir la perforación del conducto.
56. Evite la fricción con el suelo y prevenga el desgaste del conducto.
57. Evite que las chispas de la soldadura caigan sobre el conducto.

58. Evite exponerlo al sol y la lluvia durante su uso. Y evite la humedad y el estrés durante su almacenamiento.

59. El rango de temperatura es de -20 ° C a +85 ° C; si se supera este rango, es necesario reservar.

60. No es un juguete, por favor mantenga al niño alejado.





PRODUCT PAREMETERS

Modelo	Yt-B-12-8B	Yt-B-12-16	Yt-B-12-25	Yt-B-12-32	Yt-B-203-7.6	Yt-B-255-7.6
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Diámetro	30 5 mm/ 12 pulgadas	30 5 mm/12 pulgadas	30 5 mm/ 12 pulgadas	30 5 mm/12 pulgadas	203 mm/ 8 pulgadas	255 mm/ 10 pulgadas
Longitud	7620 mm/ 25 pies	4877 mm / 16 pies	7620 mm/ 25 pies	9754 mm/32 pies	7620 mm/ 25 pies	7620 mm/ 25 pies

Conducto flexible fabricado en material de tejido de PVC ignífugo reforzado con acero en espiral . Es capaz de soportar ácidos, álcalis , ácido oleico y altas temperaturas. temperatura. Y fácil de girar, conectar y mover. Hay una Anillo metálico para colgar por cada metro. Se ha utilizado ampliamente. en el mantenimiento de cables subterráneos, sala de máquinas, cripta, ingeniería de conductos municipales de túneles, ingeniería de construcción naval de maquinaria, incendios Rescate aéreo y otras obras de construcción en entornos con mala calidad del aire.

APPLICATION

SOLICITUD :

Prevention the oxygen deficiency. 	Spot air supply. 
Spot air-supply and air-exhaust. 	Countermeasure for welding works. 

Método de conexión :



Incline 45° al final del primer conducto, luego inserte el alambre de acero en los demás y tire hacia atrás, de esta manera quedará hermético.


Método de conexión del suministro de aire a presión negativa:


① Inserte un anillo de cola aproximadamente 45 grados en el acero.

anillo de otra tubería.

2. Retíralo, es hermético.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

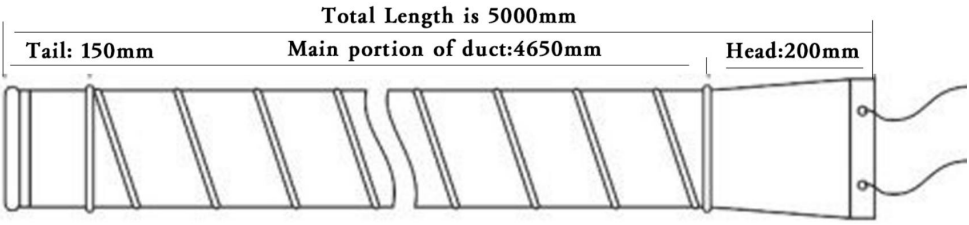



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ELASTYCZNY KANAŁ

MODELE: Yt-B-12-8B

/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODELE: Yt-B-12-8B /Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

NOTATKA:

61. **Ostrzeżenie** - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
62. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
63. **OSTRZEŻENIE:** Ten elastyczny przewód jest przeznaczony wyłącznie do systemów wentylacji wewnętrznej. Nie stosować w wysokich temperaturach (powyżej 80° C), środowiskach korozyjnych ani w miejscach narażonych na działanie otwartego ognia lub ostrych przedmiotów. Unikać skręcania, załamywania lub nadmiernego zginania podczas montażu, aby zapobiec ograniczeniu przepływu powietrza i awarii systemu.
64. **OSTRZEŻENIE:** Ten produkt może nie nadawać się do odprowadzania dymu ani transportu powietrza o wysokiej temperaturze. Trzymać z dala od źródeł ciepła, urządzeń elektrycznych i miejsc iskrzących. Upewnić się, że materiał kanału jest kompatybilny z transportowanym medium.
65. **UWAGA:** Instalatorzy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat systemów wentylacyjnych. Należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (np. rękawice), aby uniknąć obrażeń o krawędzie przewodów. Należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone, a system nie jest używany podczas instalacji.
66. ZALECENIE: Po instalacji należy przeprowadzić test szczelności systemu, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.

Regularnie sprawdzaj kanał pod kątem starzenia, odkształceń lub uszkodzeń i w razie potrzeby wymień go.

67. Unikaj ostrego kontaktu z twardym przedmiotem, aby zapobiec przebiciu przewodu.
68. Unikaj ciągnięcia po podłożu, aby zapobiec zużyciu kanału.
69. Unikać przedostania się iskier spawalniczych do kanału.
70. Unikaj słońca i deszczu podczas użytkowania. Unikaj stresu i wilgoci podczas przechowywania.
71. Zakres temperatur -20C do +85C. Jeśli przekroczysz zakres, konieczna będzie rezerwacja.
72. To nie jest zabawka, proszę trzymać dziecko z daleka.

PRODUCT PAREMETERS

Model	Yt-B-12-8B	Yt-B-12-16	Yt-B-12-25	Yt-B-12-32	Yt-B-203-7.6	Yt-B-255-7,6
Kolor	Pomarańczowy	Pomarańczowy	Pomarańczowy	Pomarańczowy	Pomarańczowy	Pomarańczowy
Średnica	30 5mm/ 12 cali	30 5 mm/12 cali	30 5mm/ 12 cali	30 5 mm/12 cali	203 mm/ 8 cali	255 mm/ 10 cali
Długość	7620 mm/ 25 stóp	4877 mm / 16 stóp	7620 mm/ 25 stóp	9754 mm/32 stopy	7620 mm/ 25 stóp	7620 mm/ 25 stóp


Elastyczny przewód wykonany z ognioodpornego materiału PVC wzmocnionego spiralnie stalą . Wytrzymuje działanie kwasów, alkaliów , kwasu oleinowego i wysokich temperatur. Temperatura. Łatwo się obraca, łączy i przesuwa. Jest metalowy pierścień do zawieszania na każdy metr. Był szeroko stosowany w utrzymaniu podziemnych kabli, maszynowni,

krypt, tuneli, inżynierii kanałów miejskich, inżynierii budowy maszyn i statków, inżynierii przeciwpożarowej ratownictwo lotnicze i inne prace budowlane w trudnych warunkach powietrznych.


APPLICATION

APLIKACJA :


Prevention the oxygen deficiency.




Spot air supply.



Spot air-supply and air-exhaust.



Countermeasure for welding works.



Metoda połączenia :



Nachyl 45° na końcu pierwszego kanału, następnie włóż do drugiego stalowy drut i pociągnij, jest szczelny.

Metoda podłączenia dopływu powietrza podciśnieniowego:




① Włóż jeden pierścień ogonowy pod kątem około 45 stopni do stali pierścień innej rury.



2. Odciągnij ją, jest szczelna.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

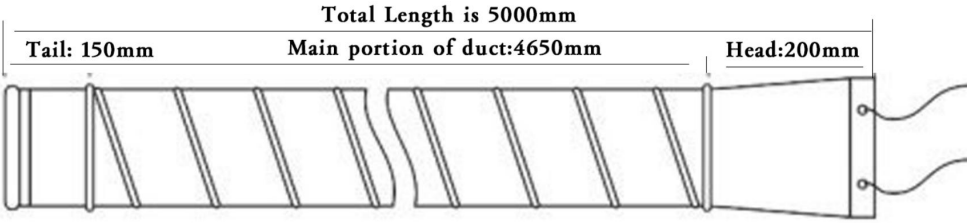



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLEXIBELE BUIS

MODEL: Yt-B-12-8B / Yt-B-12-25 / Yt-B-203-7.6 / Yt-B-255-7.6 /

Yt-B-12-32 / Yt-B-12-16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODEL: Yt-B-12-8B /Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

OPMERKING:

73. **Waarschuwing** - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
74. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
75. **WAARSCHUWING:** Deze flexibele buis is uitsluitend bedoeld voor ventilatiesystemen binnenshuis. Niet gebruiken in omgevingen met hoge temperaturen (boven 80℃), corrosieve omgevingen of in de buurt van open vuur of scherpe voorwerpen. Vermijd verdraaien, knikken of overmatig buigen tijdens de installatie om luchtstroombelemmering en systeemstoringen te voorkomen.
76. **WAARSCHUWING:** Dit product is mogelijk niet geschikt voor rookafzuiging of het transporteren van lucht met hoge temperaturen. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, elektrische apparatuur of vonkenproducerende ruimtes. Zorg ervoor dat het kanaalmateriaal geschikt is voor het te transporteren luchtmedium.
77. **LET OP:** Installateurs moeten basiskennis hebben van ventilatiesystemen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen) om verwondingen door scherpe draden te voorkomen. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en het systeem niet in werking is tijdens de installatie.
78. AANBEVELING: Voer na installatie een lektest uit om te controleren of alle aansluitingen luchtdicht zijn. Inspecteer het luchtkanaal regelmatig op veroudering, vervorming of beschadiging en vervang het indien nodig.
79. Vermijd contact met scherpe, harde voorwerpen om perforatie van de luchtweg te voorkomen.
80. Voorkom dat de buis over de grond sleept om slijtage te voorkomen.
81. Voorkom dat lasvonken in het kanaal terechtkomen.
82. Vermijd blootstelling aan zon en regen tijdens gebruik. En voorkom spanning en vocht tijdens opslag.

83. De temperatuur ligt tussen -20° C en +85° C. Bij temperaturen buiten dit bereik is reserveren noodzakelijk.
84. Het is niet het speelgoed, houd het kind uit de buurt.





PRODUCT PAREMETERS

Model	Yt-B-12-8B	Yt-B-12-16	Yt-B-12-25	Yt-B-12-32	Yt-B-203-7.6	Yt-B-255-7.6
Kleur	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje
Diameter	30 5mm/ 12 inch	30 5mm/12in	30 5mm/ 12 inch	30 5mm/12in	203 mm/ 8 inch	255 mm/ 10 inch
Lengte	7620 mm / 25 ft	4877 mm / 16 voet	7620 mm / 25 ft	9754 mm / 32 ft	7620 mm / 25 ft	7620 mm / 25 ft

Flexibele buis gemaakt van vlamvertragend PVC-doek met spiraalvormige stalen versterking. Bestand tegen zuren, alkali , oliezuur en hoge temperaturen. temperatuur. En gemakkelijk te draaien, aan te sluiten en te verplaatsen. Er is een Metalen ophangring voor elke meter. Het is veelvuldig gebruikt. bij het onderhoud van ondergrondse kabels, machinekamers, crypten, tunnels, gemeentelijke leidingen, scheepsbouw en brandbestrijding. Vluchtredding en andere bouwwerkzaamheden in een omgeving met slechte luchtkwaliteit.

APPLICATION

SOLLICITATIE :

Prevention the oxygen deficiency. 	Spot air supply. 
Spot air-supply and air-exhaust. 	Countermeasure for welding works. 

Verbindingsmethode :



Kantel het uiteinde van de eerste buis 45°, steek vervolgens de andere stalen draden erin en trek ze terug; het is luchtdicht.

Methode voor het aansluiten van de onderdrukluchttoevoer:




① Steek een van de staartringen onder een hoek van ongeveer 45

graden in het staal. ring van een andere pijp.

② Trek het terug, het is luchtdicht.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

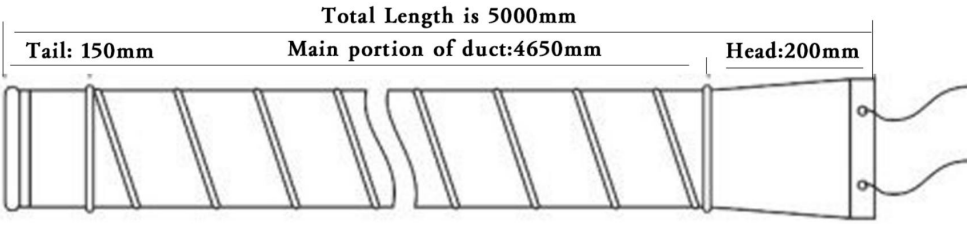



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLEXIBEL KANAL

MODELL: Yt-B-12-8B

/Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLEXIBLE DUCT

MODELL: **Yt-B-12-8B /Yt-B-12-25/Yt-B-203-7.6/Yt-B-255-7.6/Yt-B-12-32/Yt-B-12-16**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

NOTERA:

85. **Varning** – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
86. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
87. **VARNING:** Denna flexibla kanal är endast avsedd för inomhusventilationssystem. Använd inte i högtemperatur (över 80 ℃), korrosiva miljöer eller där den utsätts för öppen låga eller vassa föremål. Undvik vridning, böjning eller överdriven böjning under installationen för att förhindra luftflödesbegränsning och systemfel.
88. **VARNING:** Denna produkt är eventuellt inte lämplig för rökutsugning eller högtemperaturlufttransport. Förvaras åtskilt från värmekällor, elektrisk utrustning eller gnistproducerande områden. Säkerställ att kanalmaterialet är kompatibelt med det luftmedium som transporteras.
89. **VARNING:** Installatörer bör ha grundläggande kunskaper om ventilationssystem. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (t.ex. handskar) för att undvika skador från trådkanter. Se till att strömmen är frånkopplad och att systemet inte är i drift under installationen.
90. REKOMMENDATION: Utför ett läckagetest i systemet efter installationen för att säkerställa att alla anslutningar är lufttäta. Kontrollera regelbundet kanalen för åldring, deformation eller skador och byt ut den vid behov.
91. Undvik att träffa vassa föremål med hårda föremål för att förhindra att de tränger igenom kanalen.
92. Undvik att bromsa mot marken för att förhindra slitage på kanalen.
93. Undvik att svetsgnistor faller ner i kanalen.
94. Undvik sol och regn vid användning. Och undvik stress och fukt vid förvaring.

95. Temperaturintervallet -20° C till +85° C. Om temperaturen överskrids måste vi boka.
96. Det är inte leksaken, håll barnet borta.





PRODUCT PAREMETERS

Modell	Yt-B-12-8 B	Yt-B-12-16	Yt-B-12-25	Yt-B-12-32	Yt-B-203-7.6	Yt-B-255-7.6
Färg	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Diameter	30 5mm/ 12 tum	30,5 mm/12 tum	30 5mm/ 12 tum	30,5 mm/12 tum	203 mm/ 8 tum	255 mm/ 10 tum
Längd	7620 mm / 25 fot	4877 mm / 16 fot	7620 mm / 25 fot	9754 mm/32 fot	7620 mm / 25 fot	7620 mm / 25 fot

Flexibel kanal tillverkad av flamskyddat PVC -tygmaterial med spiralförstärkt stål . Den tål syra, alkali , oljesyra och höga temperaturer. temperatur. Och lätt att vrida, ansluta och flytta. Det finns en metallupphängningsring för varje meter. Den har använts flitigt inom underhåll av underjordiska kablar, maskinrum, kryptor, tunnel, kommunal rörledningsteknik, maskin- och skeppsbyggnadsteknik, brandteknik flygräddning och annan byggnation i dålig luftmiljö.

APPLICATION

ANVÄNDNING :

Prevention the oxygen deficiency. 	Spot air supply. 
Spot air-supply and air-exhaust. 	Countermeasure for welding works. 

Anslutningsmetod :



Luta 45° i änden av den första kanalen, för sedan in den i de andra ståltrådarna och dra tillbaka, den är lufttät.

Anslutningsmetod för negativt tryckluftstillförsel:


① Sätt in en svansring cirka 45 grader i stålet ringen på ett annat rör.



② Dra tillbaka den, den är lufttät.

VENTILATION PIPE STRUCTURE CHART

